


## ZARYSY

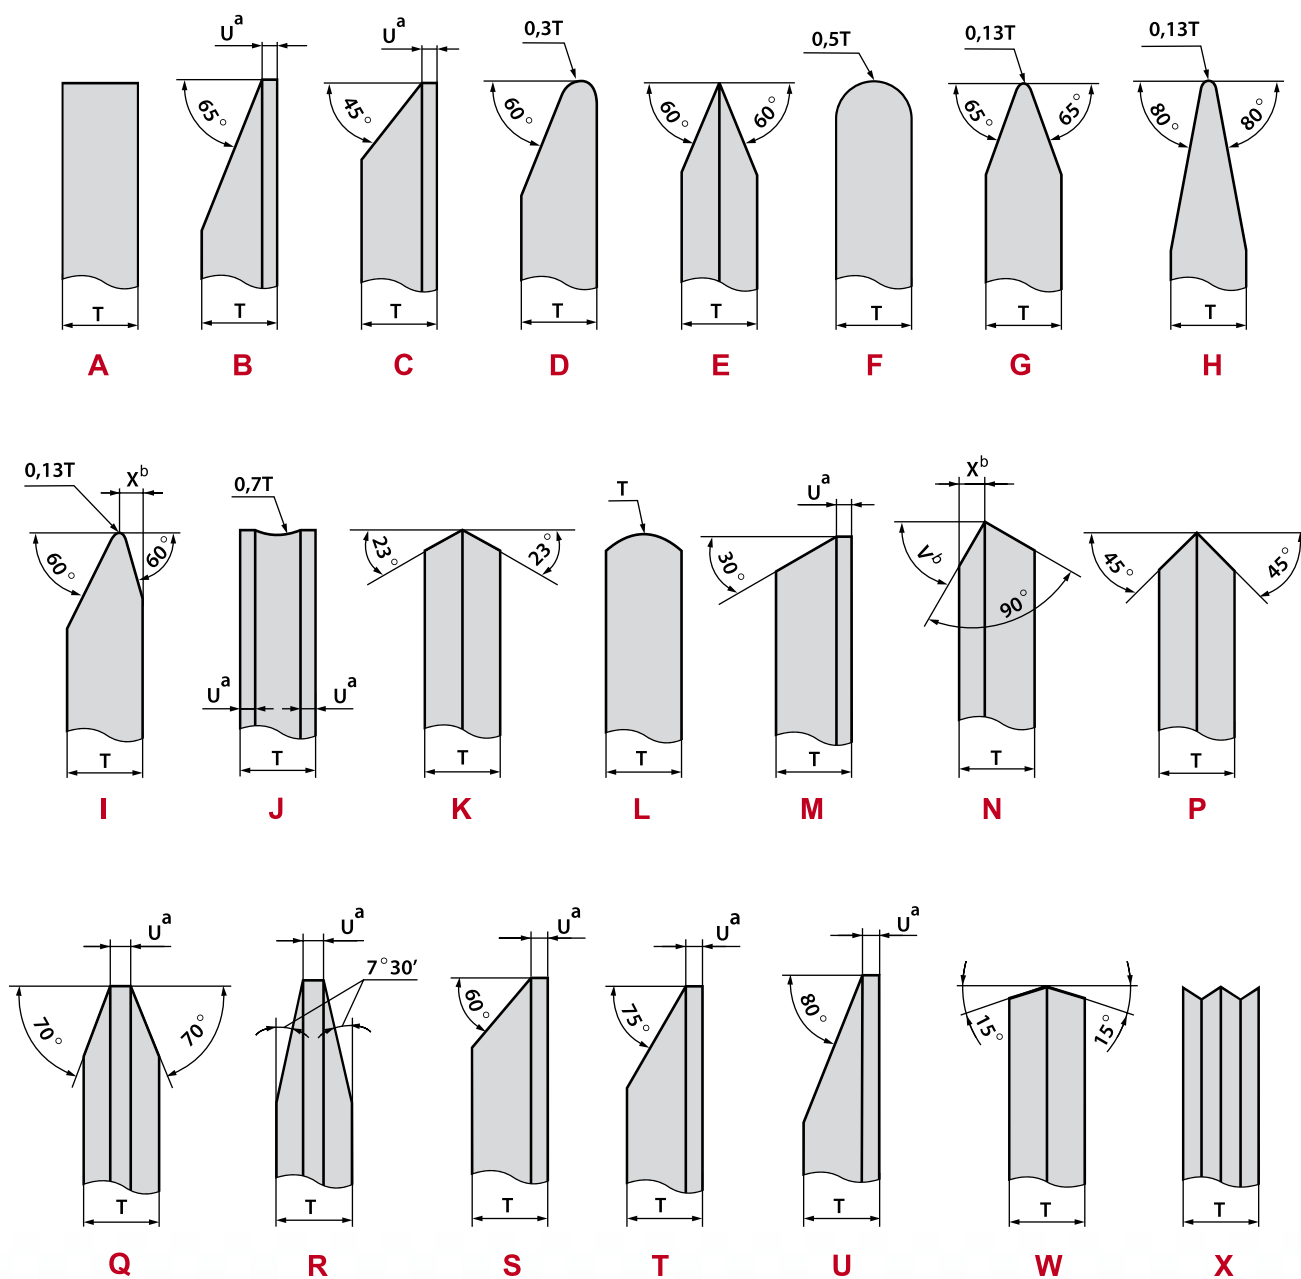

a)  $U = 3,2$  [mm] jeśli w zamówieniu nie podano inaczej.

b) Wartości  $V$  i  $X$  zgodnie z zamówieniem.

Zarys X - nieznormalizowany, możliwy do wykonania na podstawie rysunku dostarczonego przez klienta.